

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №1085597/02-ПФУ ДЛЯ ЗАКАЗА

Пожарный фильтр универсальный (ПФУ) «Тауэр», ТУ 4854-012-72410778-07. Декларация о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" № ЕАЭС RU Д-RU.РА01.В.98489/20, срок действия до 19.10.2025 г.

Поставщик: ООО «Пожнефтехим»

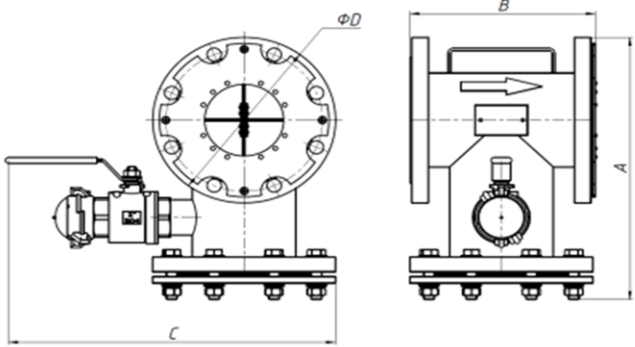
Количество, шт: 1

Покупатель: ООО «Индекс Аудит»

Заполняется (утверждается) Покупателем

Договор №:

Спецификация:

1 Наименование изделия и технические характеристики, не входящие в маркировку	
ПФУ «ТАУЭР» - пожарный фильтр универсальный с коническим фильтрующим элементом, встроенным успокоителем из нержавеющей стали и полнопроходным шаровым краном из нержавеющей стали на узле оперативной очистки:	
Габаритный чертеж	
<div><div><div>- гидравлические потери, МПа, не более: 0,05;</div><div>- масса, не более: 55 кг</div><div>- габаритные размеры, не более, мм:</div><div>- A = 435;</div><div>- B = 290;</div><div>- C = 510;</div><div>- D = 280;</div><div>- гарантийный срок, мес., не менее: 12</div><div>- срок эксплуатации, лет, не менее: 10</div></div><div></div></div>	
2 Диаметр условного прохода, мм	
150	
3 Размер ячейки фильтрующего элемента	
2x2	
4 Наличие или отсутствие узла для ТО	
ТО - с узлом для технического обслуживания без снятия с трубопровода;	
5 Вариант исполнения изделия	
ППВ - патрубок поперёк вправо по направлению потока;	
6 Вариант исполнения изделия	
О - не магнитно-механическое исполнение;	
7 Материал изготовления корпуса	
К(09) - сталь 09Г2С	
8 Климатическое исполнение	
УХЛ	
9 Дополнительная комплектация	
10 Запасные части, инструменты, приспособления (ЗИП)	
отсутствует	

11 Требования к разрешительной документации
В состав разрешительной документации должны входить следующие документы: Декларация о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 043/2017; Сертификат системы качества ИСО 9001; Свидетельство Национального агентства контроля сварки (НАКС);
12 Поставщик обязан провести приемочные испытания с демонстрацией работы оборудования на проектных параметрах и предоставить соответствующий протокол. Испытания должны быть проведены в присутствии представителя Заказчика (по требованию), либо с предоставлением видео отчета
не требуется (по умолчанию)
13 Необходимость выполнения шефмонтажных (ШМП) и пусконаладочных (ПНР) работ на эксплуатирующем объекте
не требуется (по умолчанию)

Заполняется исполнителем Поставщика

Запись в спецификации и при заказе:

ПФУ «Тауэр»-150/2х2-ТО-ППВ-О-К(09)-УХЛ, ТУ 4854-020-72410778-08, где:

Базовая комплектация:

ПФУ «Тауэр» - пожарный фильтр универсальный с коническим фильтрующим элементом, встроенным успокоителем из нержавеющей стали и полнопроходным шаровым краном из нержавеющей стали на узле оперативной очистки;

150 - диаметр условного прохода трубопровода, мм;

2х2 -размер ячейки фильтрующего элемента, мм;

ТО - с узлом для технического обслуживания без снятия с трубопровода;

ППВ - патрубок поперёк вправо по направлению потока;

О - не магнитно-механическое исполнение;

К(09) - материал изготовления корпуса сталь 09Г2С;

УХЛ - климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69.

Поставщик: (Должность, ФИО)

Инженер-проектировщик, Мартынкин А. Л.



Покупатель: (Должность, ФИО)