

### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №1001-ЗС ДЛЯ ЗАКАЗА

Задвижка клиновая Ду-150 с электроприводом ЗС 150.25.3321 ТУ 3741-007-55377430-08; корпус и уплотнение из коррозионностойкой стали, присоединение фланцевое типа «Б», с электроприводом ЭП4Н-Б-250-45-М196.40-21222.

Поставщик: ЗАО «Саратовский арматурный завод»

Количество, шт: 3

Покупатель: АО «Кольская ГМК»

Заполняется (утверждается) Покупателем


Договор №:

Спецификация:

**1. Наименование изделия и технические характеристики, не входящие в маркировку:**

- 1.1. Масса, не более: 143,0 кг.
- 1.2. Присоединение к трубопроводу: фланцевое;
- 1.3. Ответные фланцы: 2 шт.;
- 1.4. Климатическое исполнение: УХЛ1.
- 1.5. Установочное положение: любое, кроме электроприводом вниз;
- 1.6. Направление рабочей среды: любое;

Габаритный чертеж:

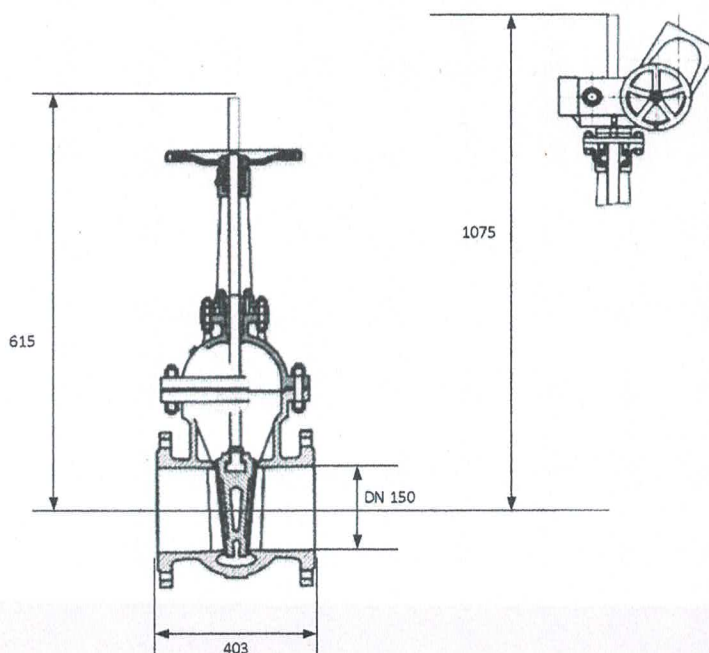


## 2. Характеристики электропривода:

- 2.1. Исполнение: общепромышленное;
- 2.2. Конструктивная схема: 41;
- 2.3. Температурное исполнение: от -40 до +60;
- 2.4. Кабельные вводы, клеммное подключение;
- 2.5. Наличие ручного дублера;

**Обозначение электропривода:** ЭП4Н-Б-250-45-М196.40-21221.

**Электродвигатель:** АИРБС 80В4, ток максимального момента 5,9 А, напряжение питания 380 В, 3 фазы.

Чертеж (конструктивная схема 41):

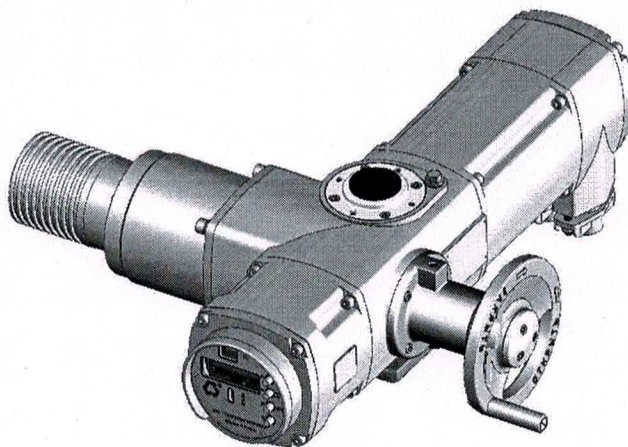

## 3. Требования к разрешительной документации:

В состав разрешительной документации должны входить следующие документы:

- Декларация о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 043/2017;
- Сертификат системы качества ИСО 9001;
- Свидетельство Национального агентства контроля сварки (НАКС)

## 4. Необходимость выполнения шефмонтажных (ШМР) и пусконаладочных (ПНР) работ на эксплуатирующем объекте:

Не требуется.

Опросный лист оформил:

ГИП ООО «СК ПЕРЕСВЕТ» \_\_\_\_\_ Клемидин И.А.

Поставщик: \_\_\_\_\_

Заказчик: \_\_\_\_\_